


Überblicksauswertung Wasserproben Somavedic Atlantik

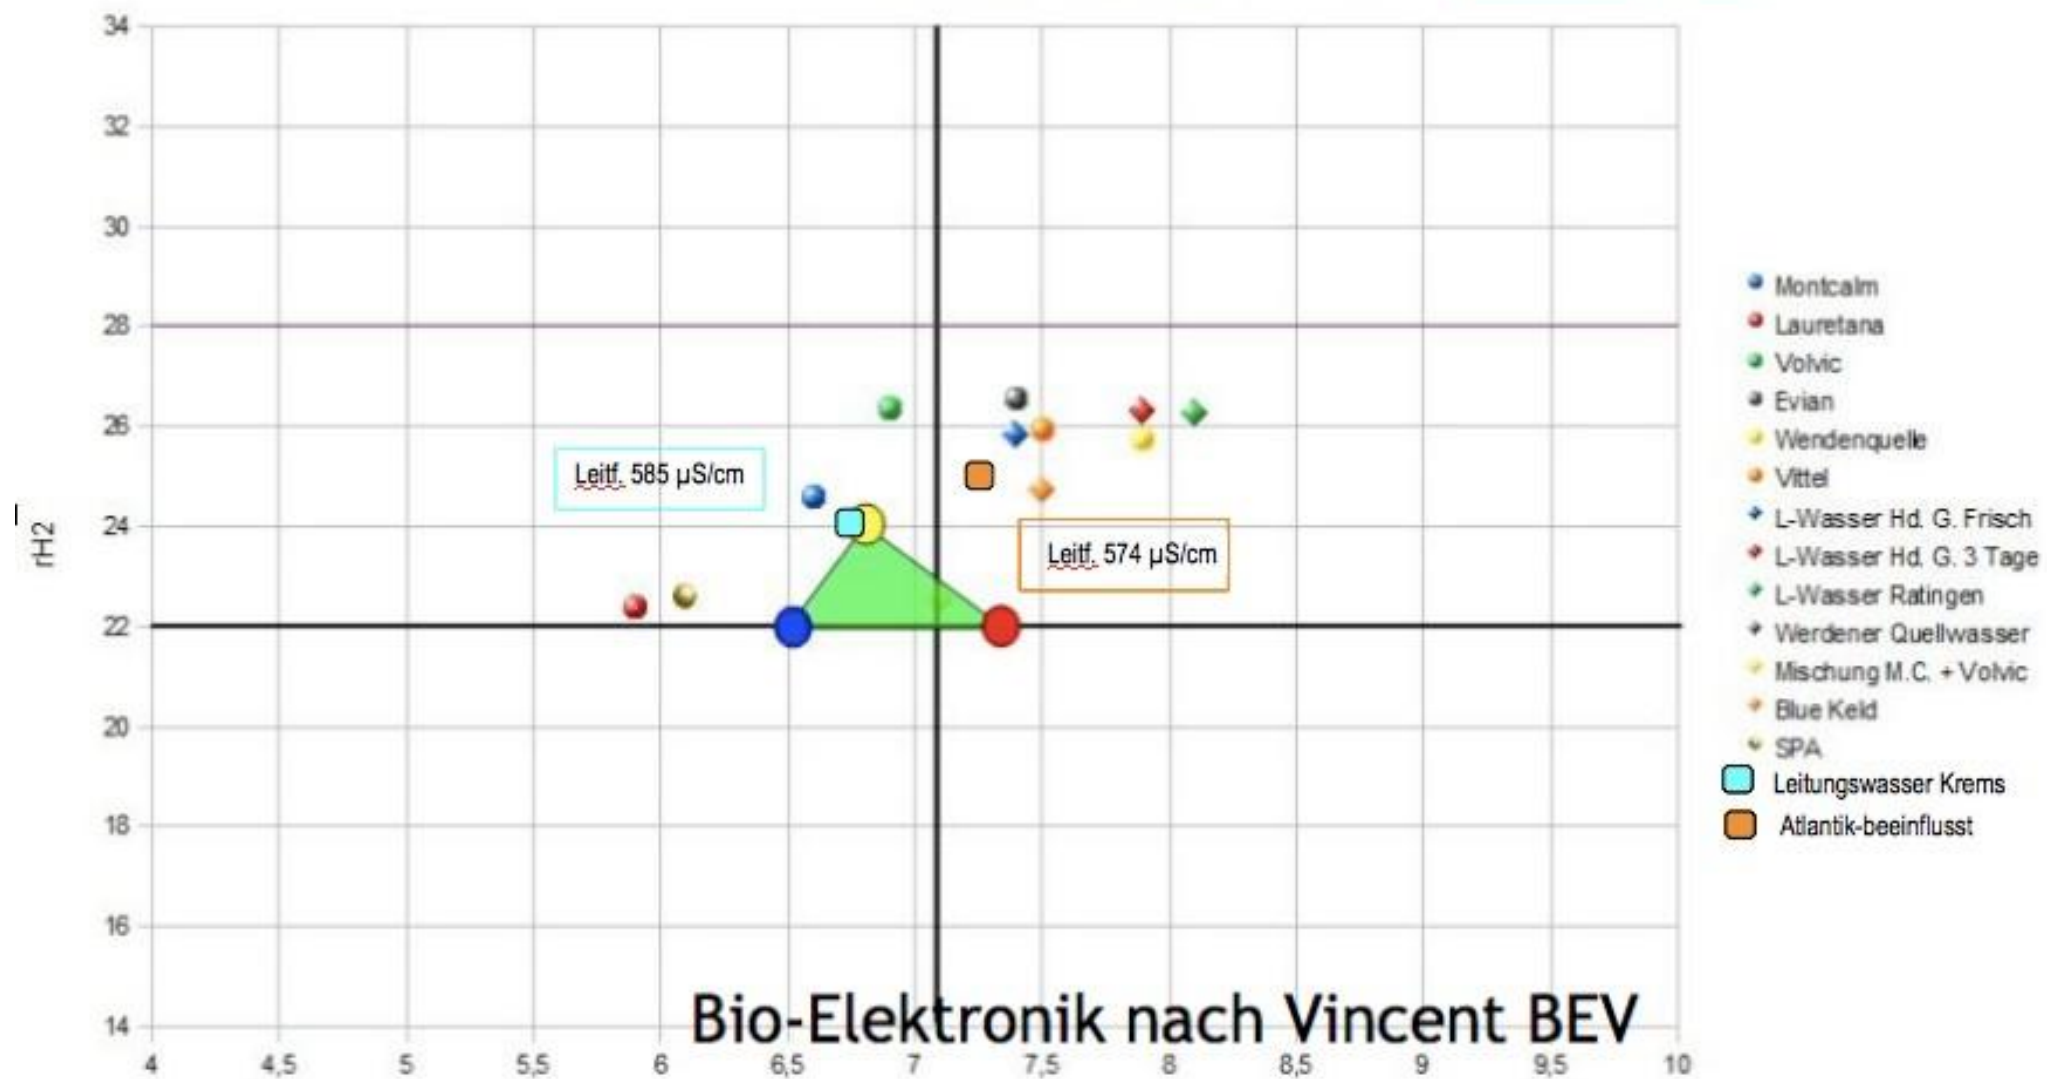

Überblicksauswertung Wasserproben Somavedic Atlantik – přehledné vyhodnocení vzorků vody
 Leitf. – vodivost
 Bio-Elektronik nach Vincent BEV – Bioelektronika podle Vincentovy bioelektronické analýzy terénu
 Leitungswasser Krems – voda z vodovodu ve městě Krems

Atlantik-beeinflusst – ovlivněná přístrojem Atlantik
L.-Wasser – voda z vodovodu
Frisch – čerstvá
3 Tage – po 3 dnech
Mischung – směs
Quellwasser – pramenitá voda

Mag. Dr. Walter Hannes Medinger